


Legenda

 Limiti amministrativi

Vulnerabilità elevata

- 

CVa1 Classe a1

Litologia: ghiaie poco gradate / ghiaie limose con sabbie (depositi Wurmiani)

Suoli: da profondi a molto profondi, permeabilità moderata, drenaggio moderatamente rapido

Soggiacenza di falda: 15- 25 metri dal piano campagna

- 

CVa2 Classe a2

Litologia: ghiaie poco gradate / ghiaie limose con sabbie (depositi Wurmiani)

Suoli: da profondi a molto profondi, permeabilità moderata, drenaggio moderatamente rapido

Soggiacenza di falda: 25 - 30 metri dal piano campagna

- 

CVa3 Classe a3

Litologia: ghiaie poco gradate / ghiaie limose con sabbie (depositi Wurmiani)

Suoli: da profondi a molto profondi, permeabilità moderata, drenaggio moderatamente rapido

Soggiacenza di falda: 30 - 40 metri dal piano campagna

Vulnerabilità medio-bassa

- 

CVb1 Classe b1

Litologia: limi sabbiosi con ghiaia (depositi Mindeliani)

Suoli: moderatamente profondi con fragipan, permeabilità bassa, drenaggio da mediocre a lento

Soggiacenza di falda: 15 - 25 metri dal piano campagna

- 

CVb2 Classe b2

Litologia: limi sabbiosi con ghiaia (depositi Mindeliani)

Suoli: moderatamente profondi con fragipan, permeabilità bassa, drenaggio da mediocre a lento

Soggiacenza di falda: 25 - 30 metri dal piano campagna


- 

CVb3 Classe b3

Litologia: limi sabbiosi con ghiaia / ghiaie limose (depositi Mindeliani)

Suoli: moderatamente profondi con fragipan, permeabilità bassa, drenaggio mediocre

Soggiacenza di falda: 30 - 40 metri dal piano campagna

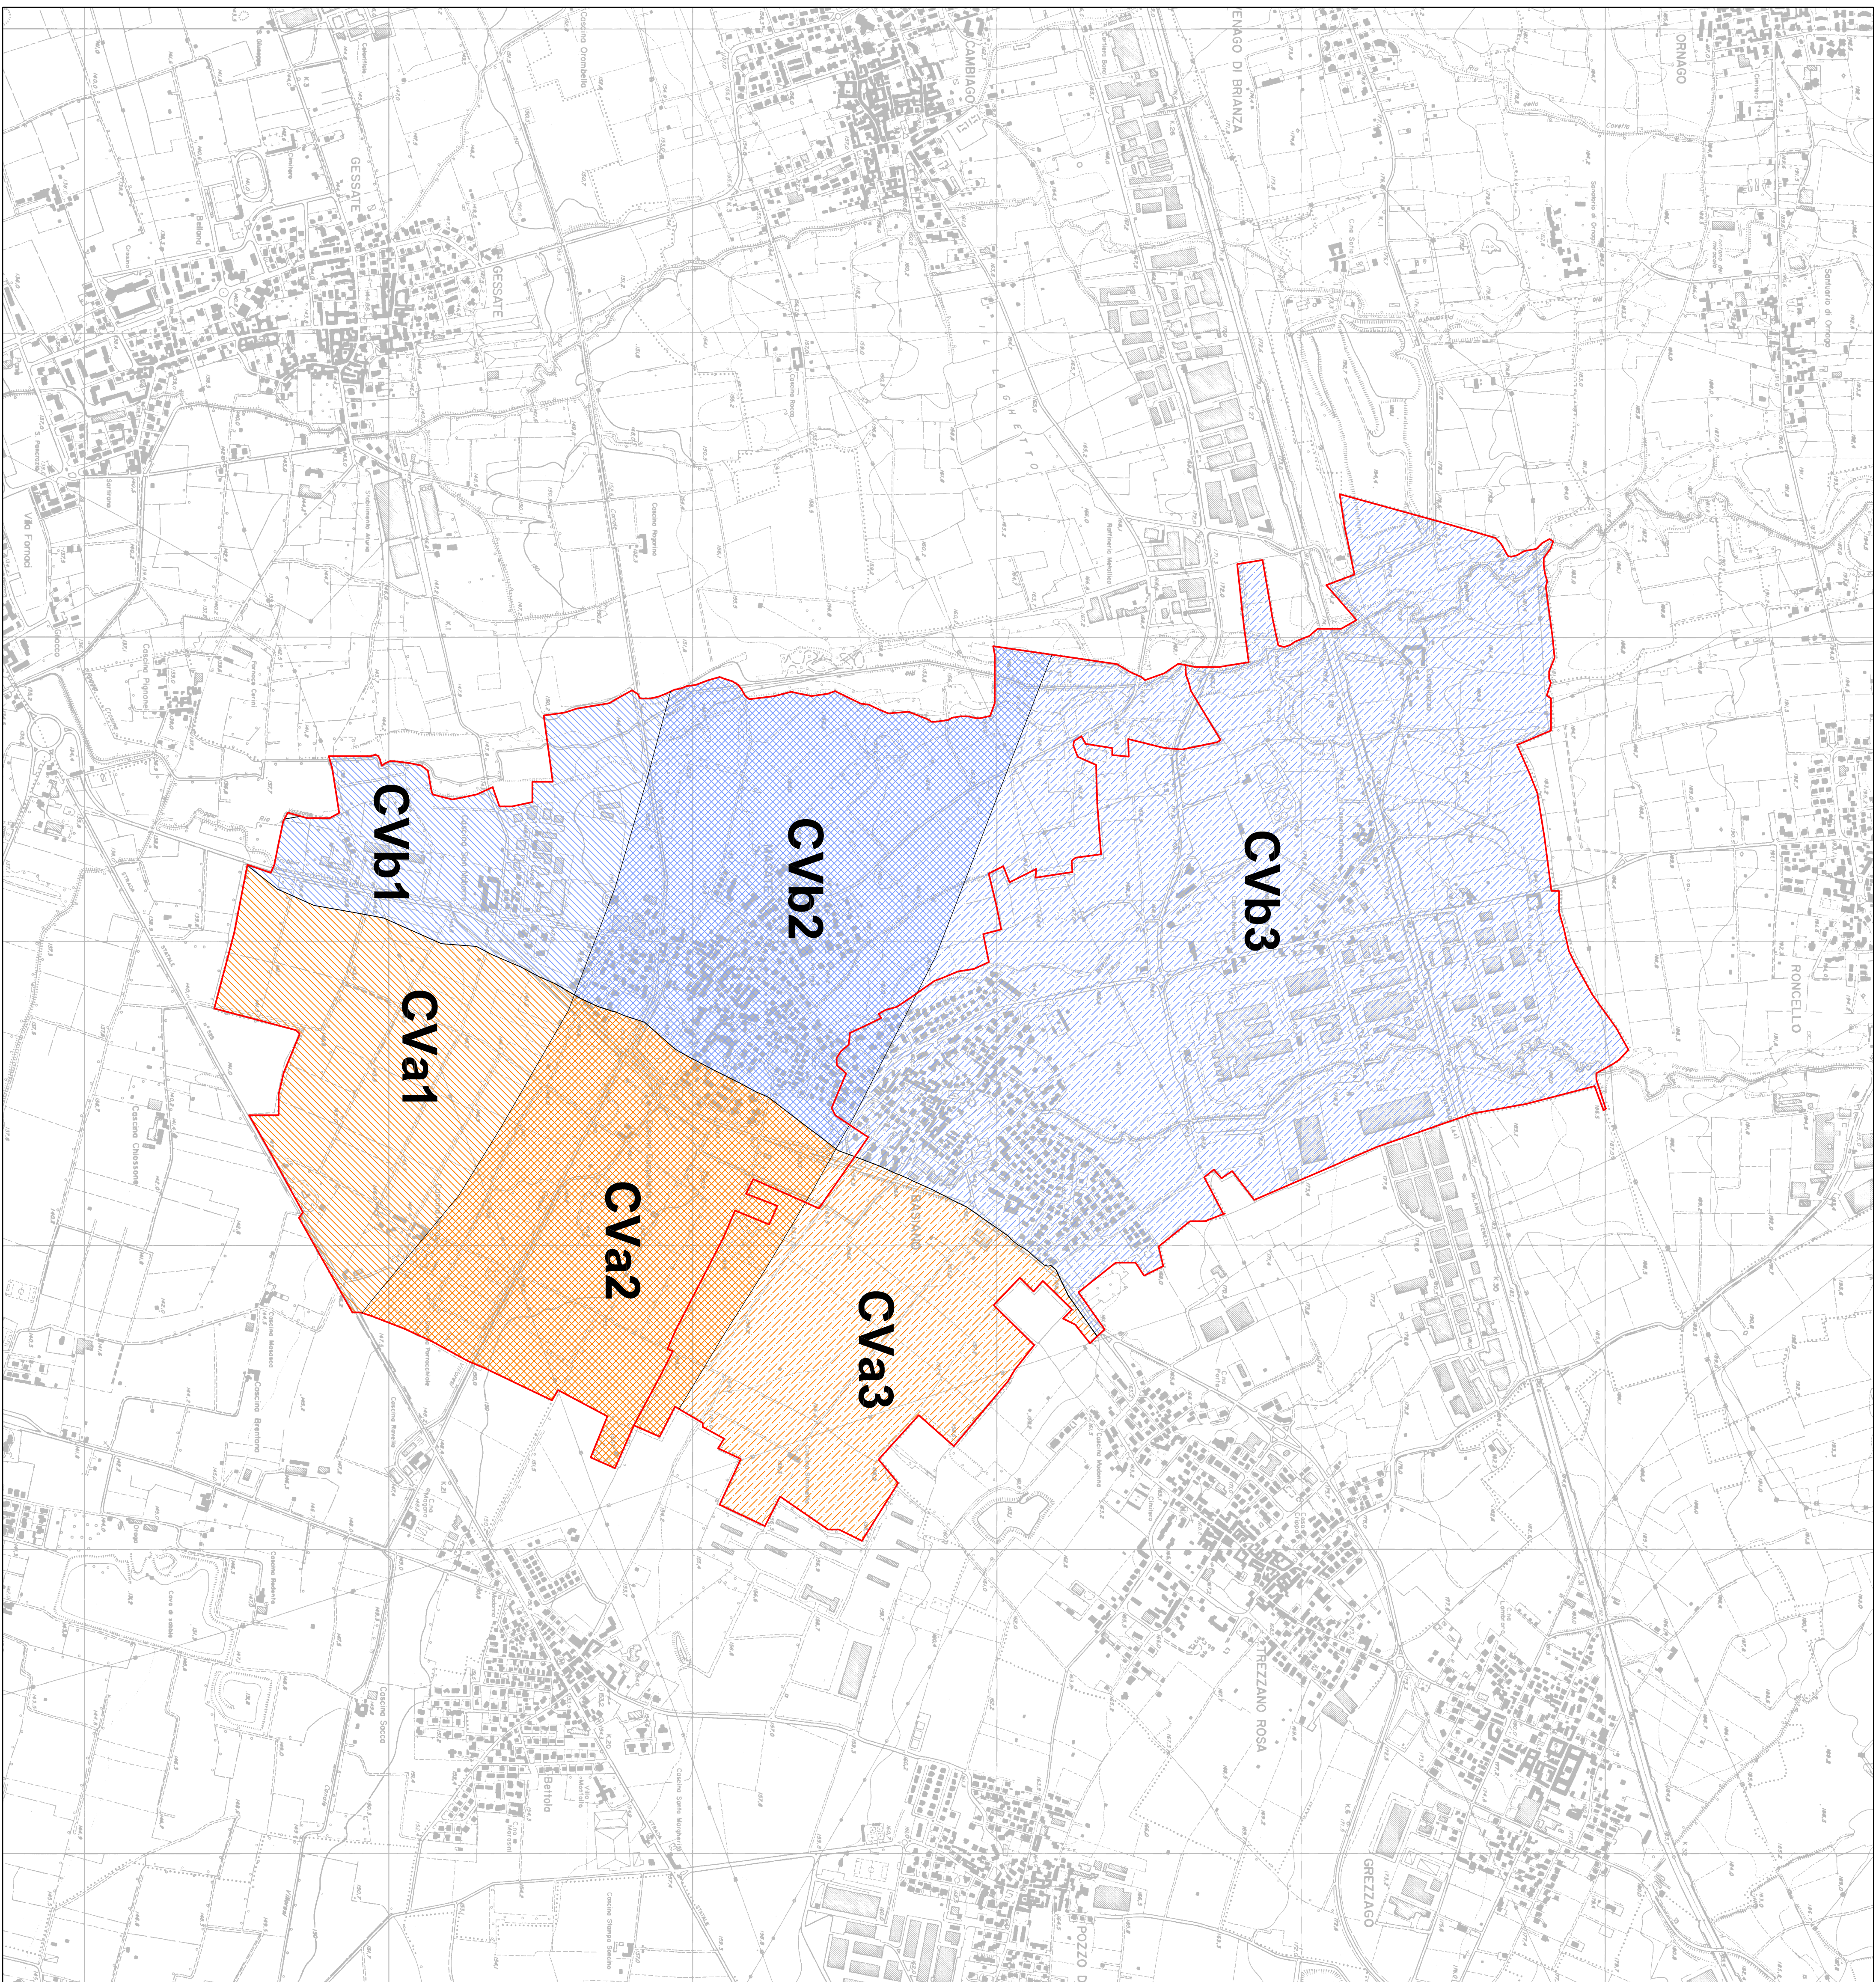



Unione dei Comuni di Basiglio e Masate
Provincia di Milano



VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASATE
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ai sensi della L.R. 11/2005 n. 12 e D.G.R. 30/11/2011 n.1X2916

Il Sindaco:
Vincenzo Riccio
Assessore Ambiente e Territorio:
Enrico Lampi
Ufficio Urbanistica:
arch. Marco Gatti
arch. Chiara Lisciani

Professionalità incaricato:


Dott. Luca Loren
Collaboratore:
Dott.ssa Sonia Anagni

Delibera consultiva di approvazione

n°...del.....
n°...del.....

Data : Settembre 2016

Scala 1:10.000

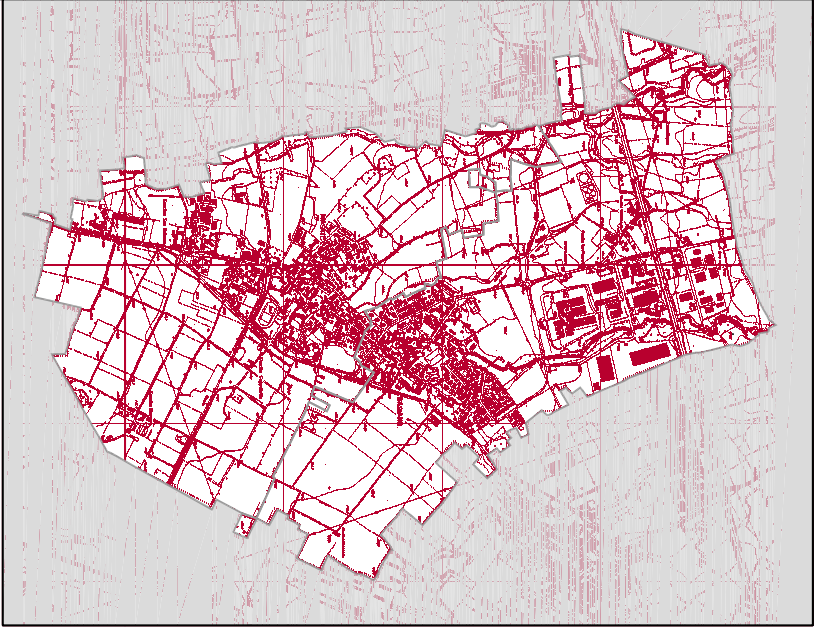

Tav. 5 - Carta della vulnerabilità dell'acquifero